КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ 19С38НЖ И 19С73НЖ DN50-2200 PN16-250

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяются в трубопроводах как запорные устройства исключающие обратный поток.
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
«У» -умеренный климат, «ХЛ» - холодостойкое исполнение и материалы,
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ (ПРОТЕЧКИ В ЗАТВОРЕ)
DN 50-200 - до 7-9 дм3/мин., DN250-400 - до 20 дм3/мин., DN500-1000 - до 40дм3/мин.
РАБОЧИЕ СРЕДЫ
Вода, пар, нефтепродукты, газ, сильнозагрязненные и умеренновязкие среды.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКА
По ГОСТ 15150-69 ТУ 3742-007-09281443-2018
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Клапан герметично упакованный, паспорт, руководство по эксплуатации (или объединенный).

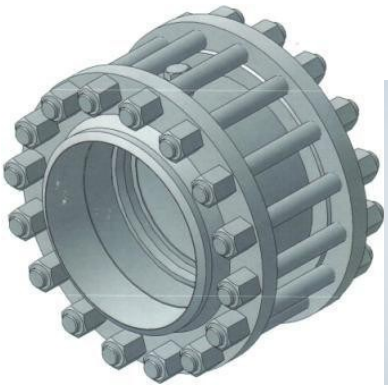

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

№п/п	Наименование детали	Материал по ГОСТ		
		Исполнение У	Исполнение ХЛ	Исполнение УХЛ 1 (нж)
1	Фланец по ГОСТ 12821-80,12820-80	Сталь 20	Сталь 09Г2С	12Х18Н10Т
2	Упорное кольцо	Сталь 20	Сталь 09Г2С	12Х18Н10Т
3	Ухо	20Х13	20Х13	
4	Захлопка	Сталь 20	Сталь 09Г2С	12Х18Н10Т
5	Прокладка	ПОН-Б	ПОН-Б	ПОН-Б; Фторопласт Ф4
6	Ось	20Х13	14Х17Н2	14Х17Н2
7	Корпус	Сталь 20	Сталь 09Г2С	12Х18Н10Т
8	Эксцентрик	Сталь 20	Сталь 09Г2С	12Х18Н10Т
9	Гайка по ГОСТ 9064-75	Сталь 25	Сталь 40Х	Сталь 30ХМА
10	Шпилька по ГОСТ 9066-75	Сталь 35	Сталь 30ХМА	

По желанию заказчика, клапана изготовляются из молибденосодержащих сталей

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ 19С11НЖ И 19С20НЖ DN50-2000 PN16-250

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяются в трубопроводах как запорное устройство исключающее обратный поток.
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
«У» -умеренный климат, «ХЛ» - холодостойкое исполнение и материалы.
РАБОЧИЕ СРЕДЫ
Вода, пар, нефтепродукты, газ, сильнозагрязненные и умеренновязкие среды.
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ (ПРОТЕЧКИ В ЗАТВОРЕ)
DN 50-200 - до 7-9 дм3/мин., DN250-400 - до 20 дм3/мин., DN500-1000 - до 40дм3/мин.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКА
По ГОСТ 15150-69 ТУ 3742-007-09281443-2018
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Клапан герметично упакованный, паспорт, руководство по эксплуатации (или объединенный).

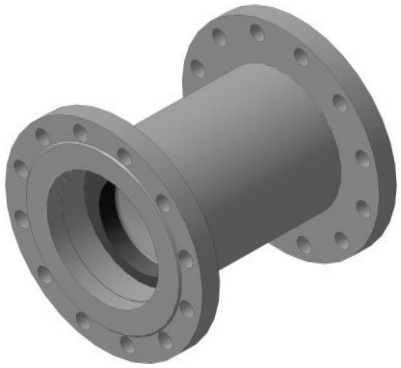

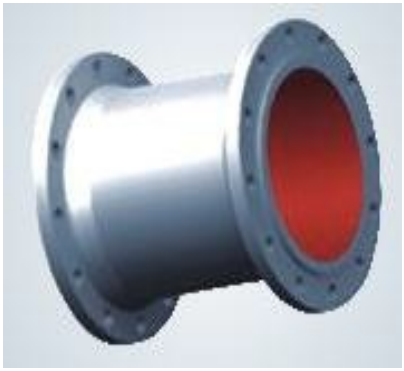

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

№п/п	Наименование детали	Материал по ГОСТ		
		Исполнение У	Исполнение ХЛ	Исполнение УХЛ 1 (нж)
1	Фланец по ГОСТ 12821-80,12820-80	Сталь 20	Сталь 09Г2С	12Х18Н10Т
2	Упорное кольцо	Сталь 20	Сталь 09Г2С	12Х18Н10Т
3	Ухо	20Х13	20Х13	
4	Захлопка	Сталь 20	Сталь 09Г2С	12Х18Н10Т
5	Прокладка	ПОН-Б	ПОН-Б	ПОН-Б; Фторопласт Ф4
6	Ось	20Х13	14Х17Н2	14Х17Н2
7	Корпус	Сталь 20	Сталь 09Г2С	12Х18Н10Т
8	Эксцентрик	Сталь 20	Сталь 09Г2С	12Х18Н10Т
9	Гайка по ГОСТ 9064-75	Сталь 25	Сталь 40Х	Сталь 30ХМА
10	Шпилька по ГОСТ 9066-75	Сталь 35	Сталь 30ХМА	

По желанию заказчика, клапана изготовляются из молибденосодержащих сталей

«КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ 19С47НЖ И 19С49НЖ DN150-2000 PN2.5 - 40

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяются в трубопроводах как запорное устройство исключающее обратный поток.
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
У» -умеренный климат, «ХЛ» - холодостойкое исполнение и материалы.
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ (ПРОТЕЧКИ В ЗАТВОРЕ)
DN150-400 - 7- 20 дм3/мин., DN500-1000 - до 40дм3/мин.
РАБОЧИЕ СРЕДЫ
Вода, пар, нефтепродукты, газ, сильнозагрязненные и умеренновязкие среды.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКА
По ГОСТ 15150-69 ТУ 3742-007-09281443-2018
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Клапан герметично упакованный, паспорт, руководство по эксплуатации (или объединенный).

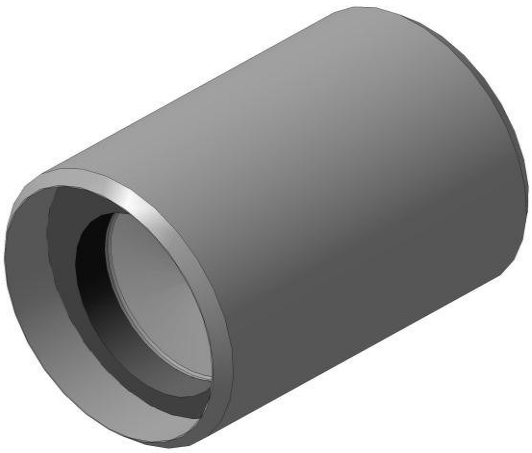

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

№п/п	Наименование детали	Материал по ГОСТ		
		Исполнение У	Исполнение ХЛ	Исполнение УХЛ 1 (нж)
2	Упорное кольцо	Сталь 20	Сталь 09Г2С	12Х18Н10Т
3	Ухо	20Х13	20Х13	
4	Захлопка	Сталь 20	Сталь 09Г2С	12Х18Н10Т
6	Ось	20Х13	14Х17Н2	14Х17Н2
7	Корпус	Сталь 20	Сталь 09Г2С	12Х18Н10Т
8	Эксцентрик	Сталь 20	Сталь 09Г2С	12Х18Н10Т

По желанию заказчика, клапана изготовляются из молибденосодержащих сталей

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ 19С70НЖ И 19С76НЖ DN50-2000 PN16 - 250

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяются в трубопроводах как запорные устройства исключающие обратный поток.
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
«У» -умеренный климат, «ХЛ» - холодостойкое исполнение и материалы.
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ (ПРОТЕЧКИ В ЗАТВОРЕ)
DN 50-200 - до 7-9 дм3/мин., DN250-400 - до 20 дм3/мин., DN500-1000 - до 40дм3/мин.
РАБОЧИЕ СРЕДЫ
Вода, пар, нефтепродукты, газ, сильнозагрязненные и умеренновязкие среды.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКА
По ГОСТ 15150-69 ТУ 3742-007-09281443-2018
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Клапан герметично упакованный, паспорт, руководство по эксплуатации (или объединенный).

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

№п/п	Наименование детали	Материал по ГОСТ		
		Исполнение У	Исполнение ХЛ	Исполнение УХЛ 1 (нж)
1	Фланец по ГОСТ 12821-80,12820-80	Сталь 20	Сталь 09Г2С	12Х18Н10Т
2	Упорное кольцо	Сталь 20	Сталь 09Г2С	12Х18Н10Т
3	Ухо	20Х13	20Х13	
4	Захлопка	Сталь 20	Сталь 09Г2С	12Х18Н10Т
5	Прокладка	ПОН-Б	ПОН-Б	ПОН-Б; Фторопласт Ф4
6	Ось	20Х13	14Х17Н2	14Х17Н2
7	Корпус	Сталь 20	Сталь 09Г2С	12Х18Н10Т
8	Эксцентрик	Сталь 20	Сталь 09Г2С	12Х18Н10Т
9	Гайка по ГОСТ 9064-75	Сталь 25	Сталь 40Х	Сталь 30ХМА
10	Шпилька по ГОСТ 9066-75	Сталь 35	Сталь 30ХМА	

По желанию заказчика, клапана изготовляются из молибденосодержащих сталей